



SNID A-A

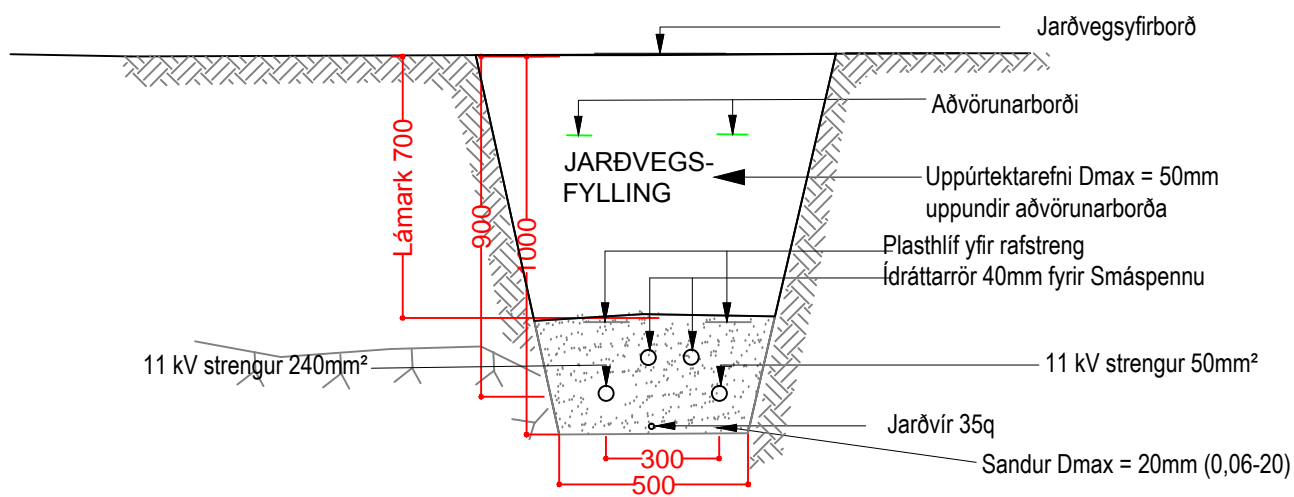

SNID B-B

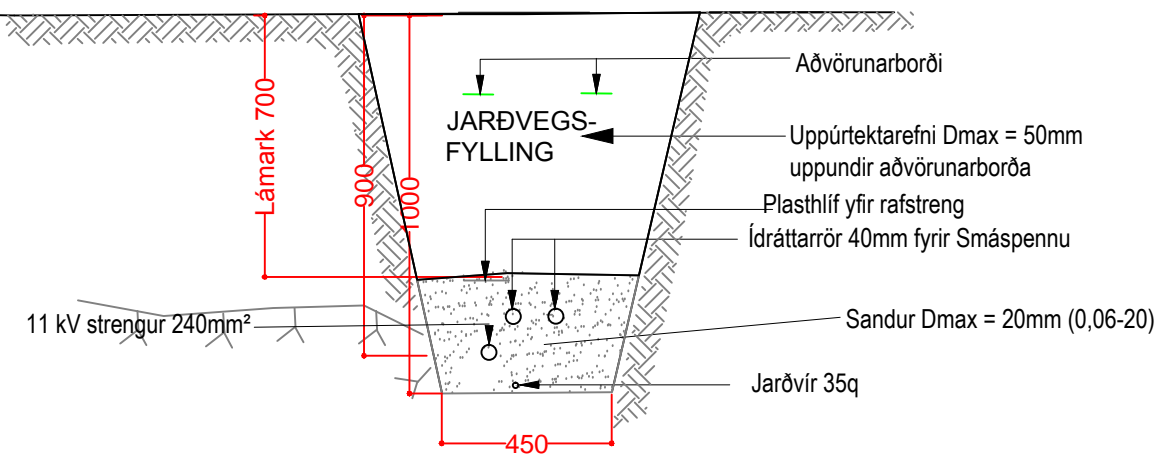

Þykkt sandlags undir, yfir og til hliðar við streng skal vera minnst 100mm

Jarðvír verður lagður 100 m út frá spennistöðvum í báðar áttir en ekki í allan skurðinn.

FARA SKAL EFTIR FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐENDA STRENGJA VARÐANDI BEYGJUGEISLA OG TOGÞOL